
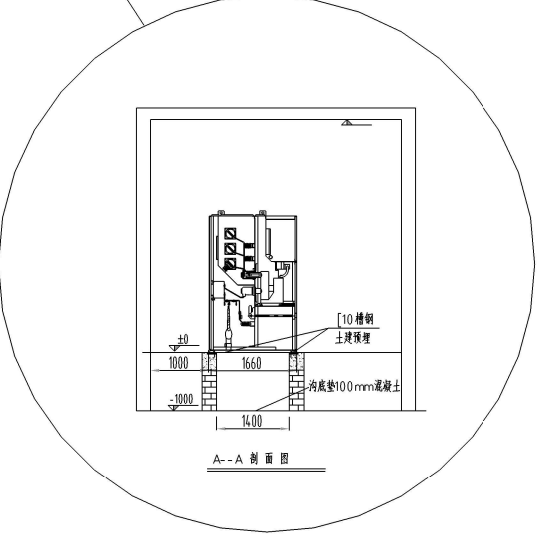


- 说明:
1. 机房净高度需达到4500mm,地面做环氧地坪,电缆沟盖铁盖板,上覆绝缘垫。
  2. 机房做独立接地网。混凝土基础平台、高压电器柜均预留接地点。
  3. 高压室门为成品2000X2700 防火门。
  4. 基础槽钢不少于两处与主接地网相联接,接地电阻不得大于4 欧姆。

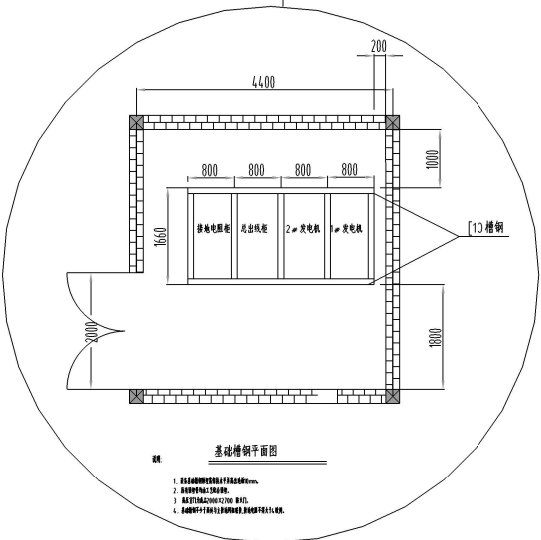

		土建设理		扬州扬科机械电气有限公司	
				滁州市兴天矿业2×1200 KW高压发电机组项目	
				机房建设	
				机房总平面图	
				A2	